

Sonde extérieure, réf. 7820 148

Conseils de sécurité



Prière de respecter ces conseils de sécurité.

Le montage, la première mise en service, l'entretien, les réparations devront être impérativement effectués par du personnel qualifié (installateurs/chauffagistes).

Couper l'alimentation électrique (au porte-fusible du tableau électrique ou à l'interrupteur principal, par exemple) avant de commencer l'intervention sur l'appareil/l'installation de chauffage et la bloquer pour interdire tout rétablissement.

Si la chaudière fonctionne au gaz, on fermera également la vanne d'arrêt principale gaz et on la bloquera pour empêcher toute réouverture intempestive.

On respectera pour le raccordement de contacts ou des composants externes aux parties très basse tension de la régulation une distance de 8,0 mm pour les entrefers et les courants de fuite et une épaisseur d'isolation de 2,0 mm par rapport aux parties sous tension.


Les travaux de réparation sur les composants de sécurité sont interdits. Si on remplace des pièces, on devra employer les pièces d'origine Viessmann qui conviennent.

Monter la sonde extérieure

Monter la sonde extérieure sur le mur nord ou nord-ouest, à 2 m - 2,5 m au dessus du sol, à peu près dans la moitié supérieure du premier étage après le rez de chaussée, si le bâtiment à plusieurs étages.


Ne pas implanter la sonde au dessus de fenêtres, de portes ou d'évacuations d'air ou immédiatement en dessous d'un balcon ou d'une gouttière.

La sonde extérieure ne devra pas être noyée dans le crépi. La monter sur un socle si le mur n'est pas crépi ou la démonter avant le crépissage.

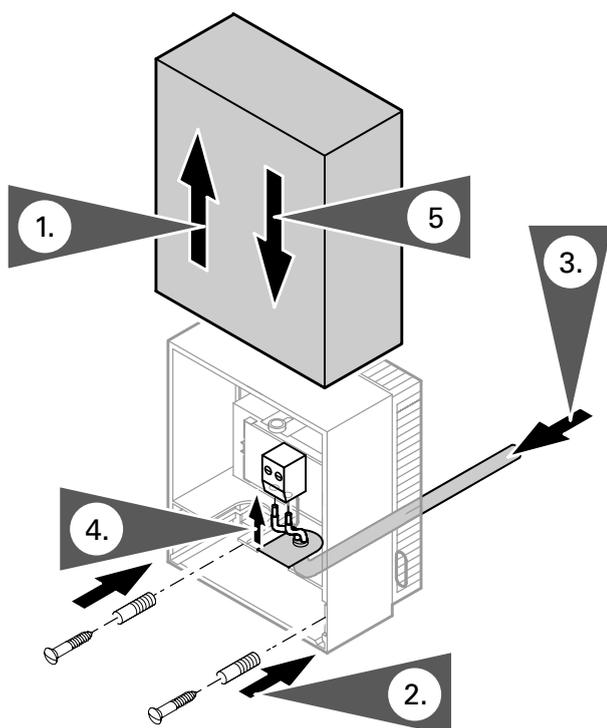

1. Déposer le capot.
2. Fixer la partie inférieure du boîtier.
3. Faire passer le câble par l'ouverture du coffret de raccordement et le bloquer avec le passe-câble joint.
4. Raccorder le câble aux bornes.
5. Remettre en place le capot de la sonde extérieure.

Raccorder la sonde extérieure à la régulation

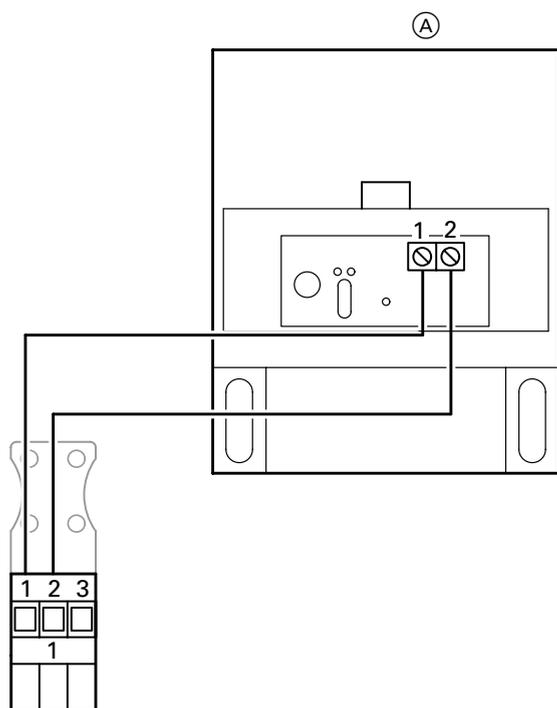

(A) Sonde extérieure

Remarque importante !

En association avec la Vitotronic 150, type KB1, la fiche [1], réf. 7415 058, est à mentionner sur la commande.

1. Ouvrir le boîtier de la régulation.



Notice de montage ou de maintenance

2. Raccorder le câble 2 conducteurs de la sonde extérieure aux bornes "1" et "2" de la fiche [1] (livrée avec la régulation).
3. Engager la fiche [1] dans la prise "1".
4. Refermer la régulation.

Viessmann S.A. 57380 Faulquemont
Tél. 03 87 29 17 00
Fax 03 87 29 18 52
www.viessmann.fr

Membre du Groupement des Fabricants de Matériels de Chauffage Central par l'Eau Chaude et de Production d'Eau Chaude Sanitaire (GFCC)